Szentbékkálla Község Önkormányzata
8281 Szentbékkálla, Kossuth L. u.11.
☎ 87/478-369
web: www.szentbekkalla.hu e-mail: onkormanyzat@szentbekkalla.hu

TÁJÉKOZTATÁS

A VILLAMOSMŰVEK BIZTONSÁGI ÖVEZETÉRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉSKRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a villamos vezetékek kijelölt biztonsági övezete tisztán tartásának célja, az ingatlanokon található, és a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeknek, fáknak a 2/2013. (I.22.) NGM rendeletnek megfelelő eltávolítása, gallyazása, azért hogy a villamos energia ellátás, mint, közcélú szolgáltatás, a villamos energia rendszert használók részére folyamatos és biztonságos legyen az élet- a vagyonvédelem, a folyamatos villamos-energia szolgáltatás biztosítása végett. A növényzet gallyazása, eltávolítása elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa tisztán tartást nem végzi el, úgy azt a hálózati engedélyes, annak megbízottja végzi el.

A 2007. évi LXXXVI. Törvény 124. § (2) bekezdése és 133. § (3) bekezdése alapján a hálózati engedélyes a vezetékjog és/vagy a jogerős üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá **a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.**

A biztonsági övezetben levő vagy oda be- és felnövő növényzet eltávolítása, a biztonsági övezet tisztántartása a jogszabály alapján az érintett ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. Ezt a kötelezettséget nem teljesítő tulajdonosok esetében az elosztói engedélyes jogosult a tisztántartás elvégzéséről gondoskodni.

A villamos hálózat biztonsági övezetének tisztántartását Önkormányzatunk az illetékes Áramhálózati Zrt. által megbízott vállalkozójával, a PRESIDENTE OKISZ Kft-vel kötött szerződés alapján végzi a villamos szabadvezetékek biztonsági övezetében a tartós tisztántartási szolgáltatásokat a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint.

A tevékenységre vonatkozó előírások, így

- biztonsági övezethez kapcsolódó fogalmakat a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a biztonsági övezetről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet alapján értelmezendőek.

Tilalmak a biztonsági övezetben:

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 4 métert,
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.
- sorai közé kerüljön, és - a gyökérzet a földben elhelyezett vezetéket, illetve a tartószerkezetet ne károsítsa,
- az üzemeltetést, üzemzavar-elhárítást a növényzet kifejlődése után se veszélyeztesse, ne akadályozza.

A külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

A biztonsági övezetek meghatározása

Kisfeszültségű, csupasz szabadvezeték

A biztonsági övezet terjedelme kisfeszültségű föld feletti csupasz szabadvezeték esetén a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 1 méter távolságra lévő függőleges síkokig terjed.

Kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték

A biztonsági övezet terjedelme kisfeszültségű föld feletti szigetelt vezeték esetén a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől minden irányban (felette, alatta és oldalirányban) mért 0,5 méter távolságban elhelyezkedő függőleges és vízszintes síkokig terjed.

Középfeszültségű csupasz szabadvezeték

A biztonsági övezet terjedelme középfeszültségű föld feletti csupasz vezetékes hálózatok esetén a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 5-5 méter távolságra lévő függőleges síkokig terjed, de a vezeték azon szakaszán, amely a szabvány belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5-2,5 méter.

Középfeszültségű burkolt vezeték

Föld feletti burkolt vezeték esetén a biztonsági övezet terjedelme a vezeték mindkét oldalán aszélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 2,5-2,5 méter távolságra lévő függőleges síkokig terjed, de a vezeték azon szakaszán, amely a szabvány belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 1,25-1,25 méter.

Középfeszültségű szigetelt vezeték

A biztonsági övezet terjedelme a középfeszültségű föld feletti szigetelt vezeték esetén a szélsőnyugalomban lévő áramvezetőktől minden irányban (felette, alatta és oldalirányban) mért 0,5 méter távolságra lévő függőleges és vízszintes síkokig terjed.

Nagyfeszültségű szabadvezeték

A biztonsági övezet terjedelme nagyfeszültségű szabadvezetékes hálózat esetén a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 13 méter távolságra lévő függőleges síkokig terjed.

A növényzet és a vezeték közötti legkisebb távolságok

A legkisebb távolságok az MSZ 1585:2009 szabvány 101. táblázatában, a vezeték feszültségszintjétől függően rögzített veszélyes közelség távolságaiból kiindulva, megnövelve a munkavégzés ergonómiai tényezőivel (szerszám, emberi tényezők) vannak meghatározva.

A legkisebb távolságok nyugalomban lévő, zúzmara és jégterhelés nélküli vezetékek és növényzet mellett értendők.

Ettől eltérő környezeti hatásokat minden esetben külön figyelembe kell venni és szükség esetén a megadott legkisebb távolságokat növelni kell! Csupasz és burkolt vezetékek fölött növényzet, feszültségszinttől függetlenül nem maradhat. A növényzet – különösen a fák, magasra növő bokrok vagy ezek ágai, gallyai, részei – az áramvezetőket az alábbi távolságoknál jobban nem közelíthetik meg:

A növényzet és az áramvezetők között megengedhető legkisebb távolságok a vonatkozó rendeletek és az áramhálózati engedélyes specifikációja alapján előírt távolságok:

Feszültségszint, vezetékfajta	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága (m)	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága (m)	Megközelítési irány
KIF csupasz	1,50	2,00	Oldalról, alulról
KIF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról,felülről
KÖF csupasz	2,50	5,00	Oldalról, alulról
KÖF burkolt	2,50	3,50	Oldalról, alulról
KÖF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról,felülről
NAF	5,00	13,00	Oldalról
NAF	3,50	5,00	Alulról

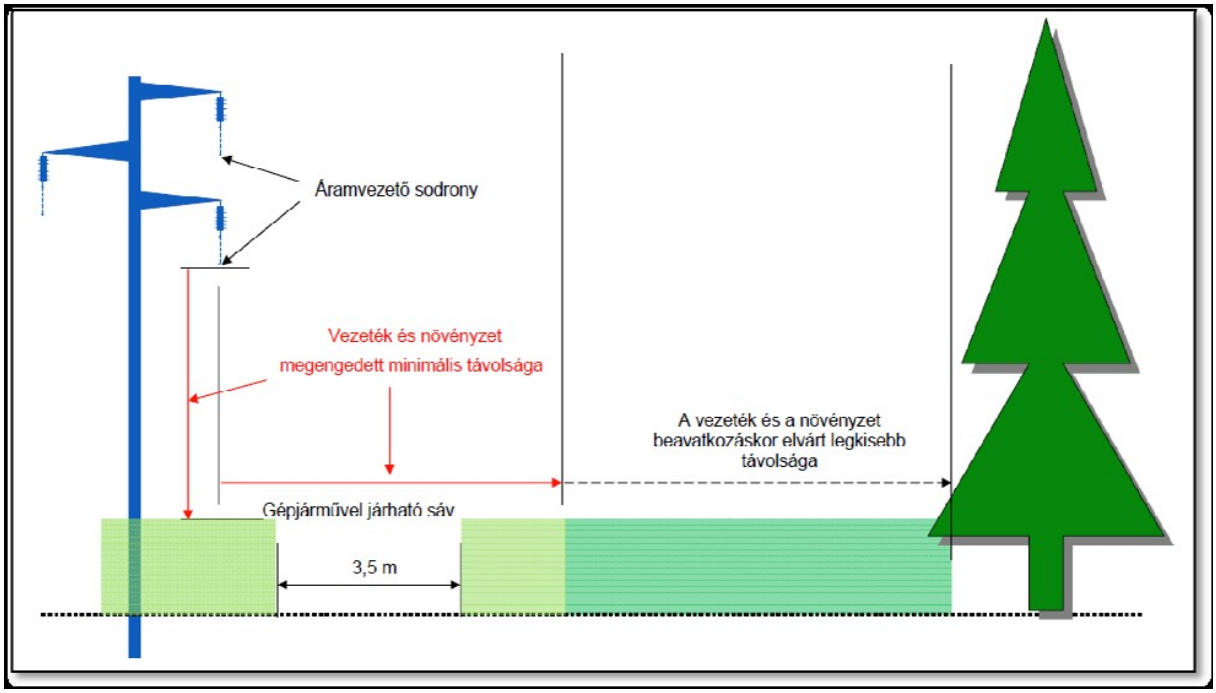

A fentiek ismeretében felhívom a Tisztelt Lakosság és a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a biztonsági övezetben levő vagy oda be- és felnövő növényzet eltávolítása, a biztonsági övezet tisztántartása a jogszabály alapján az érintett ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. Ezt a kötelezettséget nem teljesítő tulajdonosok esetében az elosztói engedélyes jogosult a tisztántartás elvégzéséről gondoskodni.

Kérem a Tisztelt Lakosságot és a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat a jogszabálykövető magatartás betartására.

S z e n t b é k á l l a, 2015. augusztus 14.

T i s z t e l e t t e l :

Molnár Endre Sándor
polgármester